


ELOCK2 Z85 Online TCP-IP Validierungsterminal VT1

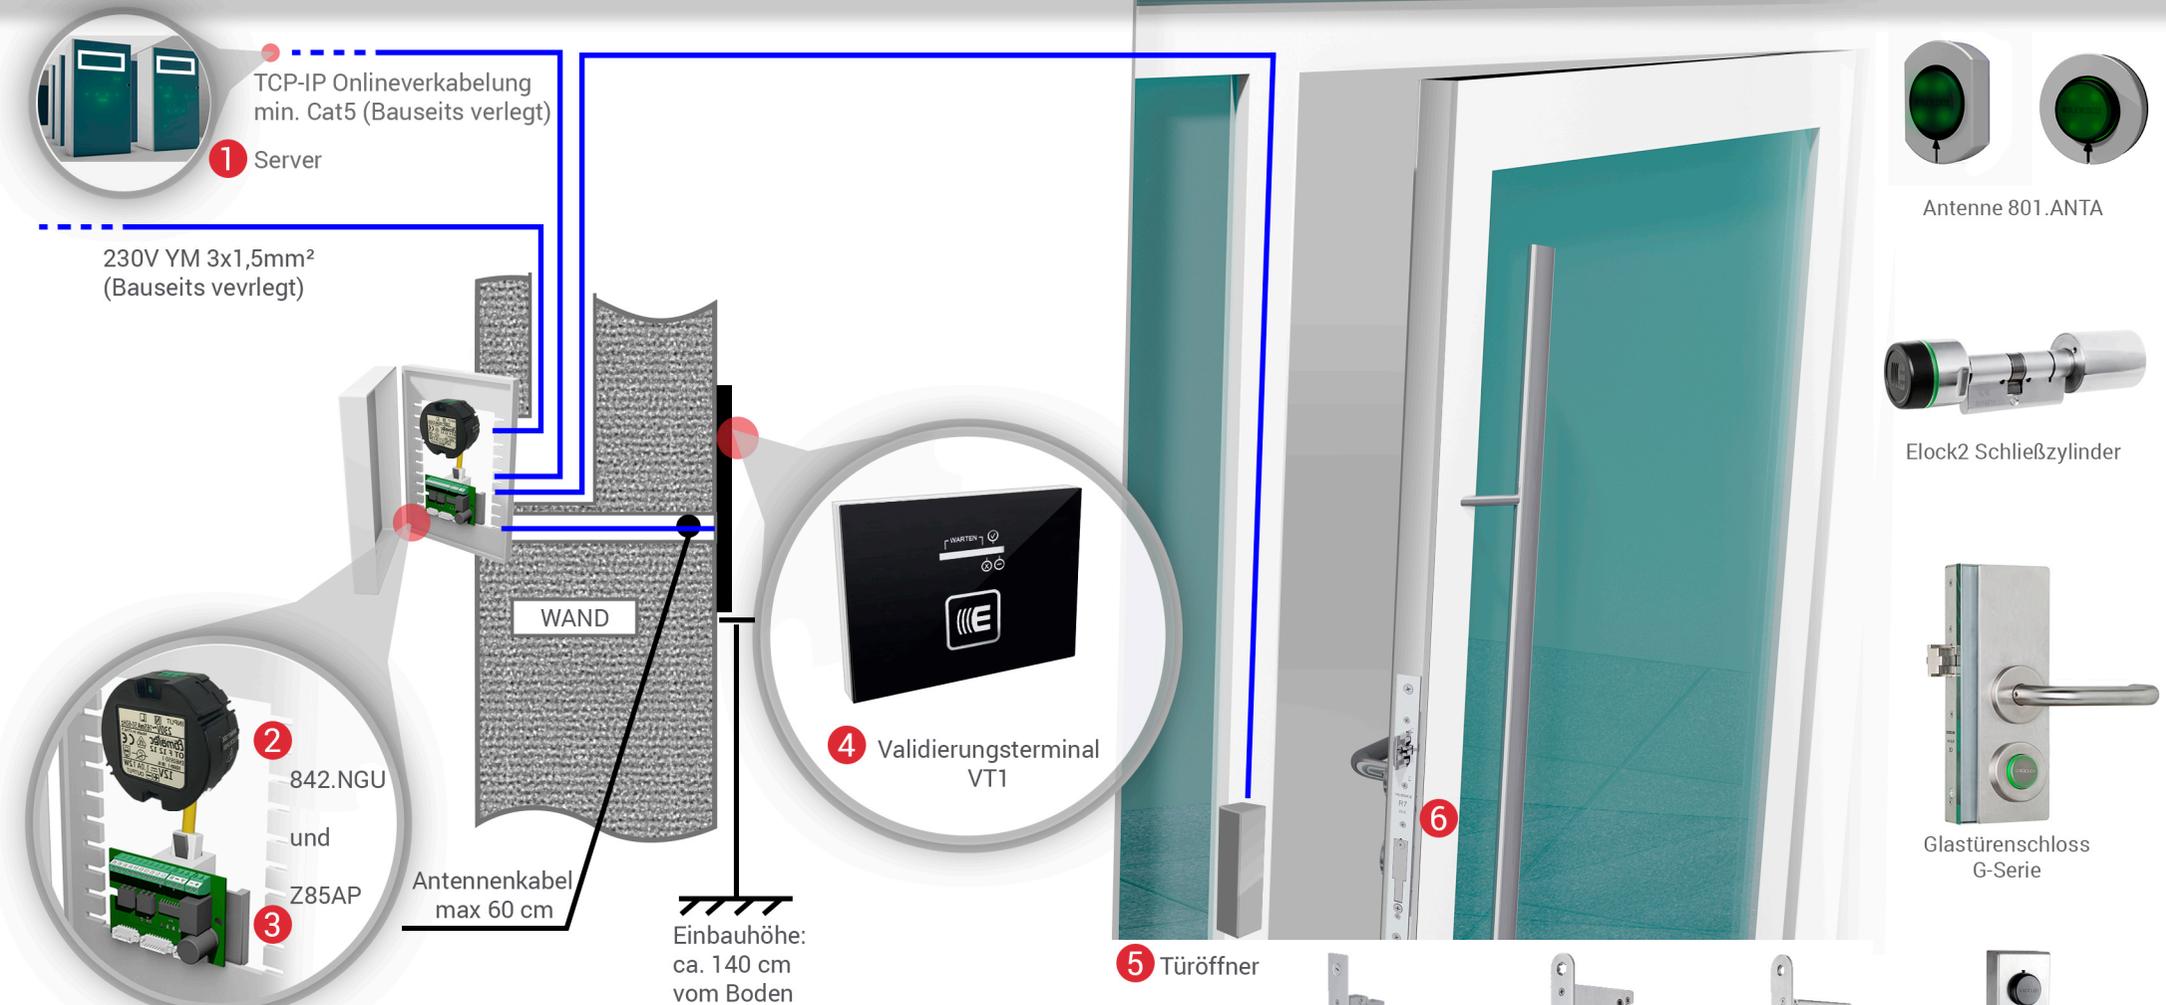

Bauteilliste

1	Server	Kommunikation zwischen Z85 und Server über (min.) Cat5-Kabel
2	842.NGU	Netzgerät: Für die Stromversorgung der ELOCK2-Komponenten
3	Z85	Steuerungseinheit mit TCP-IP LAN-Anschluss
4	VT1	Validierungsterminal VT1 mit integrierte Antenne.
5	Türöffner	Standardtüröffner (EFFEFF) oder Lineartüröffner (MTK65)
6	R/M/V/ B/G-Serie	Elock2 Schließsysteme (Je nach Türart und Funktion)

QNB NR: SU SLS85AP VT1.rev100

